



# COMUNE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

Nr 102	Del 24.10.2022
-----------	-------------------

**OGGETTO:**

*Parametri di riferimento microbiologici non conformi al  
D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, nel punto di prelievo :  
Viale Cannatello n° 20.*

### IL SINDACO

**Vista** l'allegata proposta di ordinanza sindacale nr. 291 del 26.10.2022 proveniente dal Settore V e recante il parere tecnico;

**Considerato** che se ne condivide il contenuto;

**Visti**

Il D.Lgs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  
lo Statuto Comunale;

**RILEVATO**

che è necessario dare comunicazione ai cittadini della zona interessata che l'acqua proveniente dal Punto Rete non può essere utilizzata per fini potabili;

**RITENUTA**

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

**ORDINA**

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

- La sospensione dell'erogazione idrica nel punto di prelievo di Viale Cannatello nr.20.
- Di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Di trasmettere la presente Ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;
- Di incaricare l'Ufficio Stampa a darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;
- Che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

*Si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.*

Il Sindaco  
Dott. Francesco Micciché



## PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

PROPOSTA DEL SETTORE V  
REG. SETTORE N. 291 DEL 26/10/2022

GABINETTO DEL SINDACO  
DEPOSITATA IN DATA \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_  
REGISTRATA AL N. \_\_\_\_

**Oggetto:**

*Parametri di riferimento microbiologici non conformi al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, nel punto di prelievo : Viale Cannatello n° 20.*

**IL DIRIGENTE f.f.**

### PREMESSO CHE

Con nota prot.n. 0176785 del 21/10/2022, acquisita agli atti del Comune con prot.n. 72486 del 24/10/2022 di Agrigento, a seguito dell'acquisizione (rif. Prot. 059598 del 20/10/2022) dei rapporti di prova AICA n° 3183/22, effettuati ed analizzati sui campioni di acqua prelevati nel seguente punto di prelievo: Viale Cannatello n° 20, ha riscontrato la non conformità al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, invitando il Sindaco a voler emettere Ordinanza Sindacale di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nel punto di prelievo di Viale Cannatello n° 20;

### VISTO

Il D.Lgs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";  
l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  
lo Statuto Comunale;

### RILEVATO

che è necessario dare comunicazione ai cittadini della zona interessata che l'acqua proveniente dal Punto Rete non può essere utilizzata per fini potabili;

### PROPONE

*previo richiamo della superiore narrativa a motivazione*

di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina:  
la sospensione dell'erogazione idrica nel punto Rete indicato,

di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

di trasmettere ~~la presente~~ l'ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;

di darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;


che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

di informare che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione

Il Dirigente f.f. del Sett. V  
Ing. Alberto Avenia



Allegati		
1	Nota ASP SIAN n. 0176785 del 21/10/2022	n. 1 documento
Rif. Atti		
1	---	--

Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p align="center"><b>IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE V</b></p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p align="center"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p align="center">Ing. Alberto Avenia</p> 	<p align="center"><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</b></p> <p>In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p align="center"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p>con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p align="center"><b>f.to Dr. G. Mantione</b></p>

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848


**Dipartimento di Prevenzione**

Viale della Vittoria n. 321 Agrigento

**S.I.A.N.**

**VIA ESSENETO 12 AGRIGENTO**

**S.I.A.N.**



RIFERIMENTO : **A.I.C.A. 059598 DEL 20/10/2022**

Prot. S.I.A.N.0176785 DEL 21/10/2022

AL SINDACO DI AGRIGENTO

AL DP SIAN

*Ah A.I.C.A.*

**OGGETTO : ACQUA NON CONFORME IN VIA CANNATELLO N 20 AGRIGENTO**

RIFERIMENTO PROTOCOLLO A.I.C.A. 059598 DEL 20/10/2022

RAPPORTO DI PROVA -AICA-N.3183/22

**PARAMETRI MICROBIOLOGICI: ESCHERICHIA COLI > 80**

Al Sig. Sindaco di Agrigento, si trasmette in allegato la Comunicazione AICA di Acqua Non Conforme al D.lgs.31/01 in Via Cannatello n. 20 Agrigento.

In conseguenza e osservanza al D.lgs.31/01, si inoltra alla Vostrì Uffici Proposta di SOSPENSIONE di Erogazione dell'Acqua di Rete Comunale nel Punto Indicato dall'Ente Gestore : VIA CANNATELLO NR.20 – AGRIGENTO e di volere assicurare la fornitura Idrica a mezzo di Autobotte Autorizzata e/o nelle modalità consentite dal D.lgs.31/01.


All'Ente Gestore si prega di volere riferire sulle cause che hanno determinato la non conformità e sulle azioni intraprese per riportare i valori dei Rapporti di Prova ai Parametri consentiti della Conformità ai sensi del D.lgs.31/01.

Al DP-SIAN si trasmette per informazione e per competenze e pertinenza.

Agrigento : 21/10/2022

S.I.A.N.

S.I.A.N.  
Dirigente Medico  
*Parello Fernando*

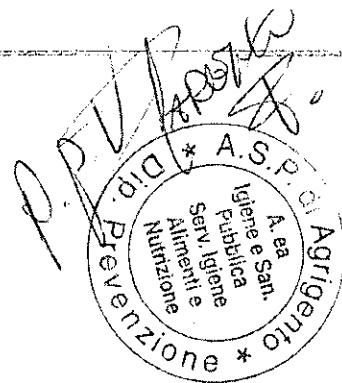

DT/FF/nv

Aragona, 19/10/2022

Risposta S.I.A.N. All' ASP di Agrigento - Distretto di Agrigento  
Pret. 0116785

21/10/2022

ASP di Agrigento - Distretto di Agrigento  
dp.agrigento@pec.aspag.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento  
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it  
ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it

Al SIAN di Agrigento  
dp.sian@pec.aspag.it

e p.c. All' Assemblea Territoriale Idrica AG9  
atiag9@pec.it

Oggetto: Comune di Agrigento - Viale Cannatello n. 20 (matr. contatore 51743) parametri non conformi al D. Lgs. 31/01

Si comunica che a seguito di segnalazione, la scrivente ha provveduto ad effettuare un campionamento di acqua potabile presso il punto rete di Viale Cannatello n. 20 (matricola contatore 51743) nel comune di Agrigento. In particolare, le analisi eseguite dal laboratorio interno di AICA hanno evidenziato la sussistenza dei valori dei parametri di riferimento non conformi al D. Lgs. 31/01 per la presenza di Batteri Coliformi, tra cui anche Escherichia Coli.

Si precisa che la scrivente ha provveduto alla chiusura del citato punto rete e provvederà alla pulizia della cisterna ed al rifornimento alternativo tramite autobotte.

Si assicura che i nostri operatori e i nostri tecnici stanno effettuando gli opportuni accertamenti per risalire alle cause che hanno determinato la problematica segnalata e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa.

Si provvederà a confermare quanto sopra accertato con l'esecuzione di un campionamento d'acqua a cura di un laboratorio accreditato.

In attesa di conoscere le determinazioni delle Autorità in indirizzo, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio Tecnico

Ing. N. Viviano

Il Direttore Generale

Ing. F. Fiorino



AICA Azienda Idrica Comuni  
Agrigentini  
via Trinacria 1  
92021 ARAGONA (AG)-IT

## Rapporto di prova n° 3183/22

Data di emissione: 19/10/2022 Pag.1 di 2



### Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIALE CANNATELLO N.20 (MATRICOLA CONTATORE N.51743)

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Marco Angelo Garofalo

Data/ora Prelievo: 18/10/2022 07:35

Procedura campionamento: IT.01 rev.01

Temp.al prelievo °C: T.A.

### Dati registrati in laboratorio

ID Campione: ACQ223470

Data ricevimento: 18/10/2022

Data inizio prove: 18/10/2022

Temp. al ricevimento °C: 16,1

Data fine prove: 19/10/2022

### Risultati analitici settore Chimica

Prova	Valore	Incertezza	Recupero	Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
<b>PARAMETRI CHIMICO-FISICI</b>								
Torbidità	1,08			NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	SENZA VAL. annuale 0.1gs 31/2001	
<b>PARAMETRI CHIMICI</b>								
Cloro libero	< LOQ			mg/L	0,05	UNI EN ISO 7353-2:2018	0,20 (cons.) 0.1gs 31/2001	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

### Risultati analitici settore Microbiologia

Prova	Valore	Incertezza	Unità di misura	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
<b>PARAMETRI MICROBIOLOGICI</b>						
Batteri Coliformi	> 80		UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0 0.1gs 31/2001	
Escherichia coli	> 80		UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0 0.1gs 31/2001	

Il Responsabile del Laboratorio  
Dott. Salvatore Vetro

Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854



*Signature of Parello Fernando*

S.I.A.N.  
Dirigente Medico  
Parello Fernando

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini Sede laboratorio: Viale Mediterraneo snc - Area ASI 92021 Aragona AG IT

Tel: 0922 441539 cell: Fax: 0922 441877 email: pec.aica@pec.it web: http://aicaonline.it

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato